

I. Назначение изделия


Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 200 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см²). Устанавливаются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения и котельных.

II. Технические характеристики и габаритные размеры

Диаметр условный Ду, мм	Диаметр наружный Дн, мм	Грязевик (вертикальный), Ру 10 кгс/см²					
		Длина L, мм	Высота H, мм	Масса, кг(исп1)	Масса, кг(исп2)	Масса, кг(исп1ф)	Масса, кг(исп2ф)
40	159	308	217	23	8,5	27	12,4
50	159	359	259	24	9	28	13
65	219	419	369	28	17	34	23
80	219	419	369	32	21	39,2	28,2
100	273	473	421	48	30	57	39
125	325	526	441	55	40	65,6	50,6
150	325	526	563	68	45	81,2	58,2
200	426	626	669	128	98	144	114


Грязевик для трубопроводов Ду 50-200 мм

Исполнение 1

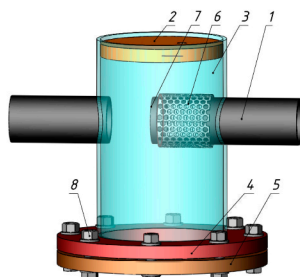


1. Патрубок - Сталь 20,
2. Крышка - Сталь 20
3. Корпус - Сталь 20,
4. Фланец - Сталь 20,
5. Дно - Сталь 20,
6. Сетка - Лист перф.нерж., 12X18H10T
7. Заглушка - Сталь 20,
8. Стяжные болты - Сталь 20,

Исполнение 2

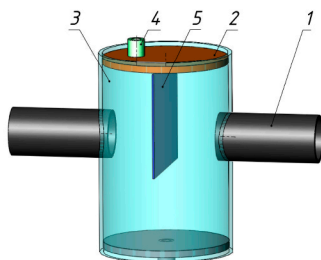


1. Патрубок - Сталь 20,
2. Крышка - Сталь 20
3. Корпус - Сталь 20,
4. Муфта - Сталь 20,
5. Перегородка - Сталь 20,

Исполнение 1 фланцевое

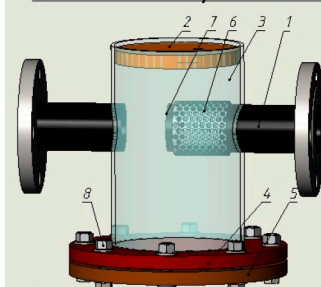

1. Патрубок - Сталь 20,
2. Крышка - Сталь 20
3. Корпус - Сталь 20,
4. Фланец - Сталь 20,
5. Дно - Сталь 20,
6. Сетка - Лист перф.нерж., 12X18H10T
7. Заглушка - Сталь 20,
8. Стяжные болты - Сталь 20,

Исполнение 2 фланцевое

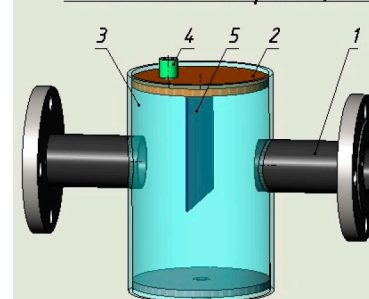

1. Патрубок - Сталь 20,
2. Крышка - Сталь 20
3. Корпус - Сталь 20,
4. Муфта - Сталь 20,
5. Перегородка - Сталь 20,
6. Фланец - Сталь 20,

III. Свидетельство о приемке

Тип грязевика _____

Грязевик соответствует требованиям чертежа, ТУ 400-28-84-89, прошел гидравлические испытания давлением 1.4 МПа (14 кгс/см²), признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____